

City Basic

ITALTHERM srl
Via G. Orsi, 44
29122 PIACENZA
Tel. +39 0523 575611

www.italtherm.it

City Basic 24 C

City Basic 24 F

City Basic 28 F



- 🇮🇹 Caratteristiche generali
- 🇮🇹 Dimensioni apparecchio
- 🇮🇹 Prevalenza disponibile all'impianto
- 🇮🇹 Scarichi fumi
- 🇮🇹 Componenti e schema funzionale
- 🇮🇹 Dati Tecnici
- 🇮🇹 Dati di combustione
- 🇮🇹 Collegamenti elettrici
- 🇮🇹 Certificazioni
- 🇮🇹 Principali accessori

**SCHEDA
TECNICA**



Green Heating Technology

ITALTHERM

Caratteristiche: **City Basic** 24 C – 24 F – 28 F



Caldia murale a gas per riscaldamento e produzione di acqua calda istantanea, a camera stagna e tiraggio forzato (C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92) o camera aperta e tiraggio forzato (B22) o camera aperta e tiraggio naturale (B11 – BS).

I modelli City Basic hanno le seguenti caratteristiche:

- Classificazione del rendimento energetico: *** (solo modelli F)
- Certificazione CE
- Protezione elettrica IP X4D
- Facile da installare (il modello 24 C pesa meno di 30 Kg)
- I modelli F possono essere installati all'interno oppure all'esterno in luogo parzialmente protetto (t. min 0°C)
- Gruppo idraulico realizzato completamente in ottone
- Accensione elettronica di fiamma con controllo di sicurezza a ionizzazione
- Modulazione elettronica continua di fiamma sul riscaldamento e sul sanitario
- Campo di regolazione temperatura acqua sanitaria: 30°C/55°C
- Dispositivo antigelo con sonda elettronica sul riscaldamento e sul sanitario
- Campo di regolazione temperatura acqua riscaldamento da 35°C a 78°C
- Scheda elettronica a microprocessore per il controllo totale dell'apparecchio
- Controllo temperatura mediante sonde NTC
- Scambiatore bitermico (riscaldamento/sanitario)
- Pompa di circolazione con due velocità selezionabili e degasatore incorporato, funzione di post-circolazione, funzione antibloccaggio e doppia modalità di funzionamento in riscaldamento:
 1. spenta in modalità riscaldamento
 2. accesa con richiesta di accensione bruciatore
- Vaso di espansione da 8 litri
- Filtro di ingresso acqua fredda
- Funzionamento con pressione dell'acqua a 0,5 bar e con portate di 2,0 l/min.
- Protezione anti disturbi radio
- Display retroilluminato
- Doppia modalità spegnimento automatico sanitario:
 1. alla temperatura massima di 75°C
 2. 3°C oltre il set-point impostato dall'utente
- Ritardo di riaccensione riscaldamento impostabile a 0 o 3 minuti
- Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario
- Pressostato sicurezza aria per la corretta evacuazione dei fumi (sono modelli F)
- Pressostato di sicurezza mancanza acqua (bassa pressione riscaldamento)
- By-pass automatico
- Termostato limite sicurezza evacuazione fumi (modello C)

E' disponibile nei modelli:

City Basic 24 C

[Potenza Termica max. 23,1kW metano Cod. 301001001]

[Potenza Termica max.23,1 KW GPL Cod.301002013]

City Basic 24 F

[Potenza Termica max.23,8 kW metano Cod. 301001002]


[Potenza termica max.23,8 KW GPL Cod.301002014]

City Basic 28 F


[Potenza termica max.27,7 kW metano Cod. 301001003]

[potenza termica max.27,7 KW GPL Cod.301002015]

Dimensioni ed ingombro

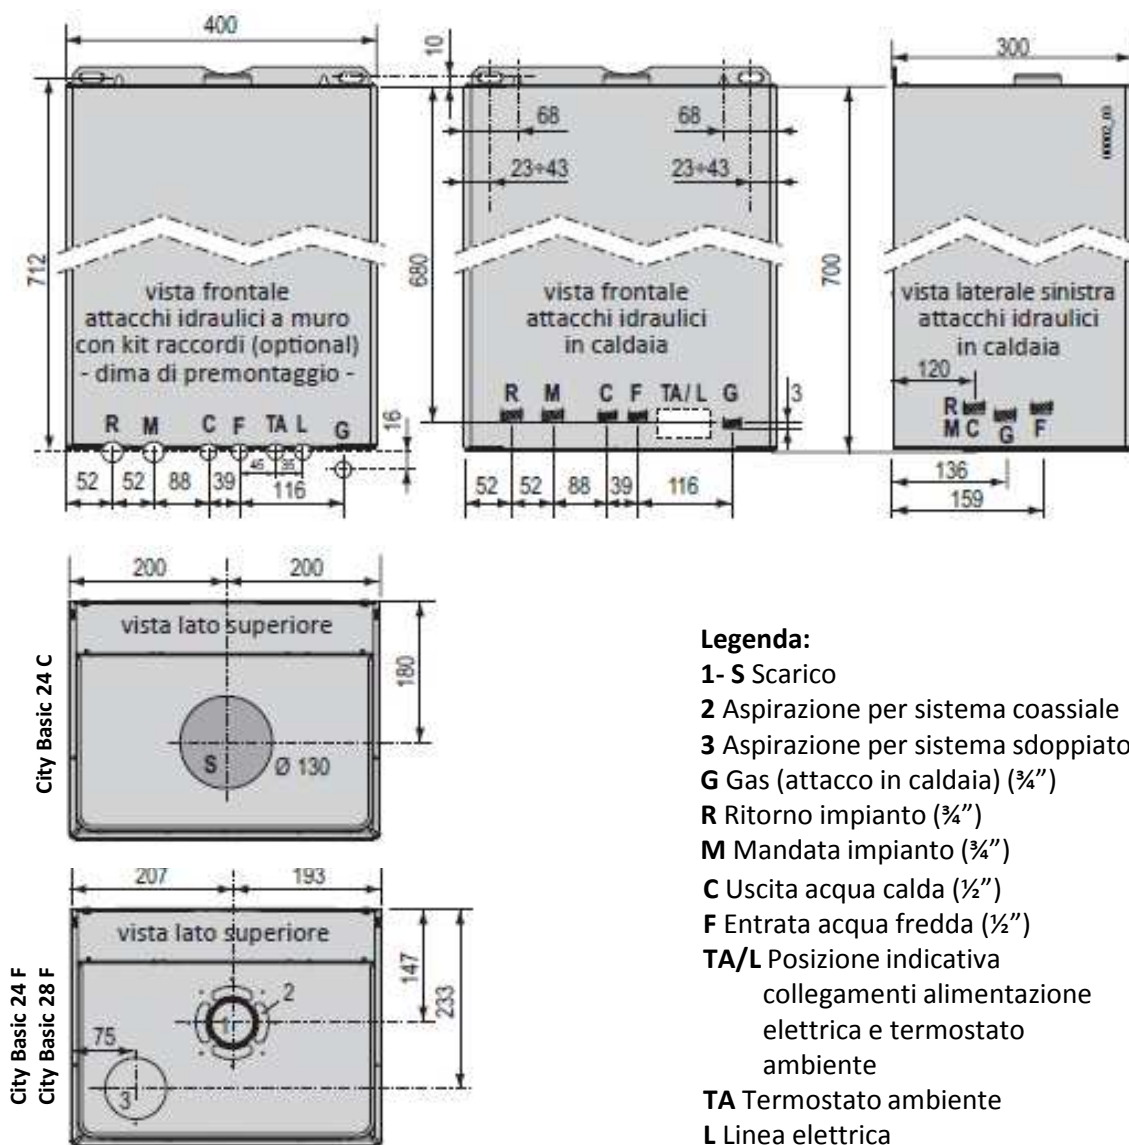


Prevalenza disponibile all'impianto

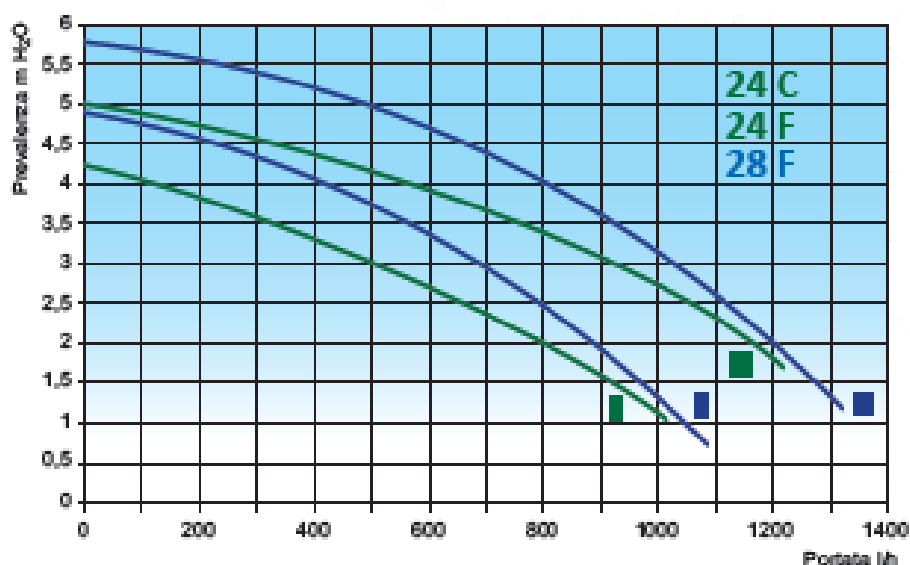

Scarico modello C (tiraggio naturale)


- Non sporgere con il canale da fumo di scarico all'interno della canna fumaria, ma arrestarsi prima della faccia interna di quest'ultima.
- Il tubo di scarico deve essere perpendicolare con la parete interna opposta del camino o della canna fumaria.
- All'uscita dalla caldaia, il canale da fumo deve avere un tratto verticale di lunghezza non inferiore a due volte il diametro, misurato dall'attacco del tubo di scarico.
- Dopo il tratto verticale il canale da fumo deve avere un andamento ascensionale, con pendenza minima del 5%, con una lunghezza in ogni caso non superiore a 2500 mm.

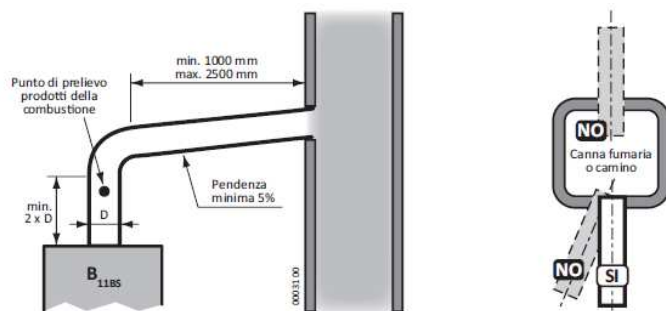

Modello0	Diametro (D) canale da fumo
City Basic 24 C	130 mm

Tipi di sistemi di scarico


Sistema separato (C42 , C52 , C82 , C92 e B22)

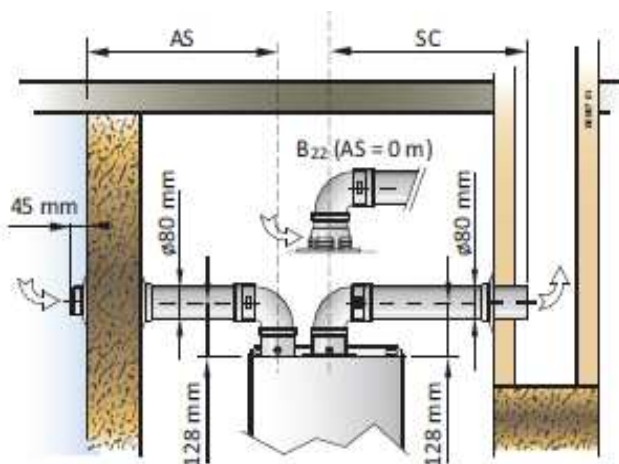

Mod. City Basic	Sistema separato Ø 80 mm			
	AS + SC min÷max (m)	SC max (m)	Diaframma	
			Lunghezze di AS+Sc (m)	Ø mm
24 F	2 ÷ 30	20	fino a 8	44 (F)
			Oltre 8	NO
28 F	2 ÷ 20	10	Fino a 5	44 (R)
			Da 5 a 14	46 (F)
			Oltre 14	NO

Mod. City Basic	Sistema Ø 80 mm tipo B22 (As=0m) realizzato mediante adattatore su attacco coassiale			
24 F	1 ÷ 20	20	Fino a 7	44 (F)
			Oltre 7	NO
28 F	1 ÷ 9	9	Fino a 10	46 (F)

Sistema coassiale (C12 , C32)

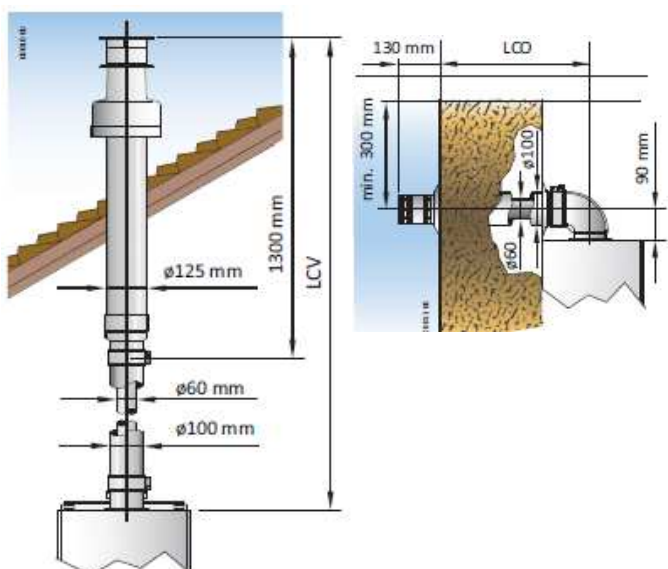


Mod. City Basic	Sistema coassiale Ø 60/100 mm			
	LCO min÷max (m)	LCV min÷max (m)	Diaframma	
			Lunghezze di LCO e LCV (m)	Ø mm
24 F	0,5 ÷ 4	1 ÷ 5	fino a 1	42 (R)
			Da 1 a 2	44 (F)
			Oltre 2	NO
28 F	1 ÷ 3	1 ÷ 4	Fino a 1	42 (R)
			Da 1 a 2	44 (R)
			Oltre 2	NO


- I diaframmi indicati con la lettera F sono forniti a corredo della documentazione caldaia.
- I diaframmi di misure diverse indicati con la lettera R sono disponibili su richiesta.

Componenti caldaia

City Basic 24 C

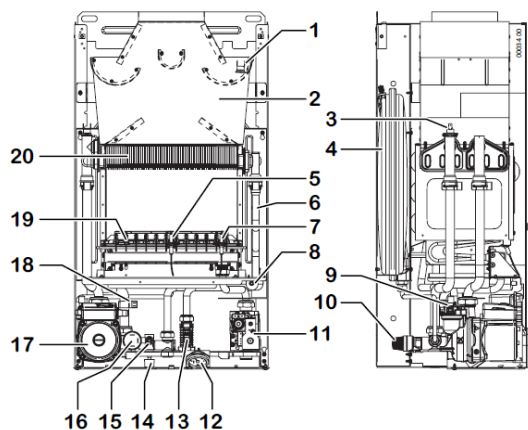


City Basic 24 F
City Basic 28 F

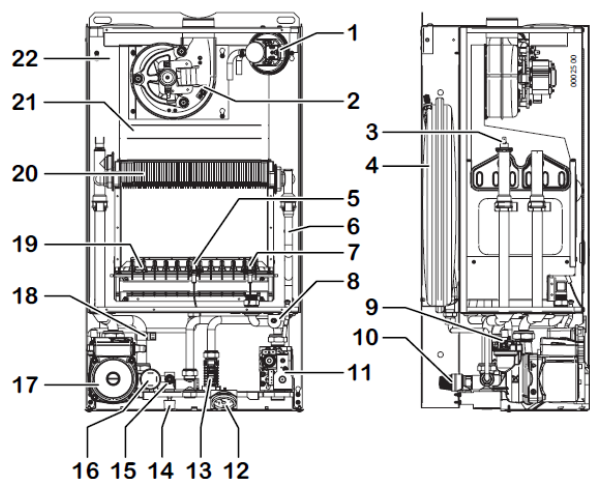


Schema Funzionale

City Basic 24 C

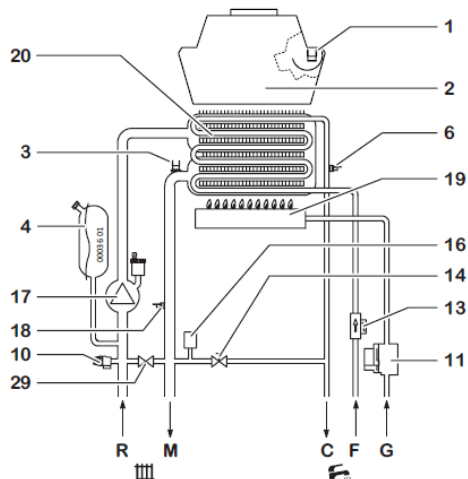

City Basic 24 F
City Basic 28 F

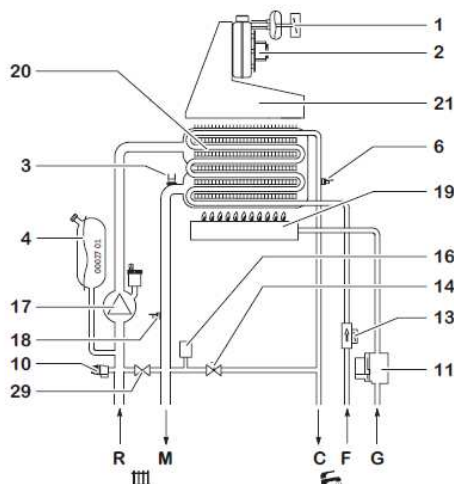


- 1** Termostato fumi (modello C)
Pressostato fumi (modelli F)
- 2** Cappa fumi (modello C)
Ventilatore (modelli F)
- 3** Termostato di sicurezza temp. max. acqua
- 4** Vaso espansione
- 5** Elettrodo accensione
- 6** Sonda controllo temperatura sanitario
- 7** Elettrodo rilevazione
- 8** Accenditore a scarica
- 9** Valvola sfogo aria automatica
incorporata nel circolatore
- 10** Valvola sicurezza 3 bar
- 11** Valvola gas
- 12** Manometro
- 13** Flussostato di precedenza (con filtro)
- 14** Rubinetto caricamento impianto
- 15** Rubinetto scarico impianto
- 16** Pressostato sicurezza min. press. acqua
- 17** Circolatore
- 18** Sonda controllo temperatura
riscaldamento
- 19** Bruciatore
- 20** Scambiatore bitermico
- 21** Convogliatore fumi
- 22** Camera stagna
- 29** By-pass impianto (automatico)

- R** Ritorno impianto
M Mandata impianto
C Uscita acqua calda
F Entrata acqua fredda
G Entrata Gas

	DATI TECNICI	Unità di misura	City Basic 24 C			City Basic 24 F			City Basic 28 F		
Gas di riferimento			G20	G30/G31		G20	G30/G31		G20	G30/G31	
Certificazione CE		n°	0694 CM 3400								
Categoria			II/2H3+								
Tipo			B11/BS			B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92					
RENDIMENTO MISURATO											
Rendimento GAS TEC 60°/80° Qn		%	90,0			92,8			93,1		
Rendimento GAS TEC 60°/80° al 30% Pn		%	89,1			90,2			92,3		
CARATTERISTICHE ELETTRICHE											
Tensione / Frequenza		V / Hz	220 ÷ 240 / 50 (230V)								
Potenza		W	110			130			140		
Potenza assorbita circolatore a velocità I / II /III		W	25	70	100	25	70	100	30	75	110
Grado di protezione			IPX4D								
DATI RISCALDAMENTO											
Campo selezione temperatura (min ÷ max)		°C	35 ÷ 78								
Vaso espansione		l	8								
Pressione di precarica vaso espansione		bar	1								
Pressione off/on del pressostato sic. acqua		bar	0,5 min ÷ 0,9 max.								
Pressione max esercizio		bar	3								
Temperatura max		°C	83								
Temperatura funzionamento antigelo on/off		°C	5 / 30								
DATI SANITARIO											
Prelievo continuo ΔT 25°C		l/min	13,3			13,7			15,9		
Prelievo continuo ΔT 30°C		l/min	11,1			11,4			13,3		
Portata acqua minima		l/min	2,2								
Pressione minima sanitaria		bar	0,5								
Pressione min. per carico impianto		bar	0,8								
Pressione massima sanitaria		bar	6								
Campo di selezione temperatura (min ÷ max)		°C	30 ÷ 55								
PRESSIONI ALIMENTAZIONE GAS											
Pressione nominale		mbar	20	29/37		20	29/37		20	29/37	
Pressione in ingresso (min ÷ max)		mbar	17 ÷ 25	28 ÷ 30 (G30) 35 ÷ 40 (G31)		17 ÷ 25	28 ÷ 30 (G30) 35 ÷ 40 (G31)		17 ÷ 25	28 ÷ 30 (G30) 35 ÷ 40 (G31)	
Diametro diaframma valvola gas		mm	125	77/77		125	77/77		135	81/81	
Numero ugelli		n	12	12		12	12		12	12	
CONSUMO GAS											
Qmax		m³/h	2,72			2,72			3,15		
		Kg/h			2,02 / 1,99				2,02 / 1,99		2,35 / 2,31
Qmin		m³/h	1,05			1,05			1,15		
		Kg/h			0,78 / 077				0,78 / 0,77		0,86 / 0,84


 COMBUSTIONE	Unità di misura	City Basic 24 C	City Basic 24 F	City Basic 28 F
Dimensioni	mm	L 400 x H 700 x P 300		
Peso	Kg	29	34	34,5
Pressione acqua di alimentazione consigliata	bar	2	2	2
Temperatura term. di sicurezza	°C	90	90	103
Temperatura max. funzionamento sanitaria	°C	75	75	75
Temperatura term. sicurezza fumi	°C	75	/	/
Campo lavoro pressostato sic. fumi min/max	mbar	/	1,14/1,5	0,74/0,89
Gas di riferimento		G 20	G20	G20
Pressione di rete nominale	mbar	20	20	20
Portata termica max	kW	25,7	25,7	29,8
Portata termica min	kW	9,9	9,9	10,9
Potenza termica max	kW	23,1	23,8	27,7
Potenza termica min	kW	8,6	8,5	9,4
DATI DI COMBUSTIONE				
CO2 Qn	%	4,3	7,4	6,9
CO2 Qr	%	1,9	2,7	2,3
CO misurato Qn	ppm	20	40	50
CO misurato Qr	ppm	9	22	16
CO corretto 0% O2 Qn	ppm	54	63	85
CO corretto 0% O2 Qr	ppm	55	95	81
O2 Qn	%	13,1	7,6	8,8
O2 Qr	%	17,5	16,0	17,0
NOx pond. corretto 0% O2 e 70% U.R.	mg/kwh	158	167	169
Classe NOx		2	2	2
NOx misurato Qn	ppm	54	75	77
NOx misurato Qr	ppm	15	23	25
NOx Corretto 0% O2 Qn	ppm	146	119	119
NOx Corretto 0% O2 Qr	ppm	92	100	100
Temperatura fumi Qn	°C	101	120	125
Temperatura fumi Qr	°C	80	100	100
Portata fumi Qn	kg/h	86,64	51,34	62,65
Portata fumi Qr	kg/h	74,64	52,96	67,18
Rendimento di combustione Qn	%	90,0	92,8	93,1
Rendimento di combustione Qr	%	89,1	90,2	92,3
Perdite al mantello Qn	%	1,5	1,4	0,5
Perdite al mantello Qr	%	1,3	1,9	0,5
Perdite al mantello a bruciatore spento	%	1,0	0,05	0,08
Perdite al camino Qn	%	7,8	6,1	6,5
Perdite al camino Qr	%	12,3	12,1	13,1
Perdite al camino bruciatore spento	%	1,5	0,90	0,90

City Basic 24 C

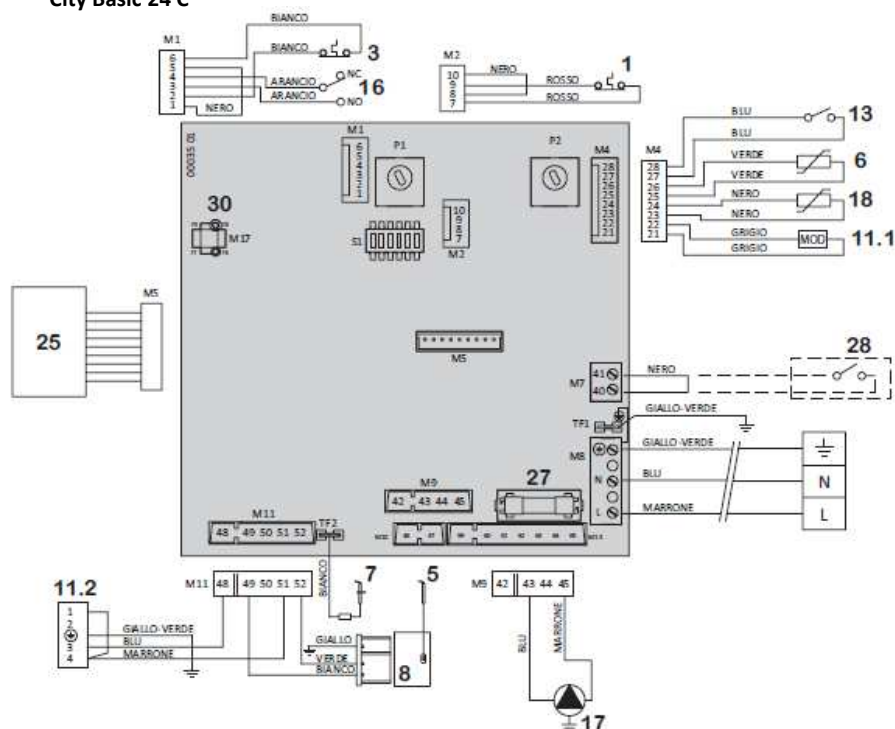

- 1 Termostato fumi (modello C)
Pressostato fumi (modelli F)
- 2 Ventilatore
- 3 Termostato di sicurezza temp. max. acqua
- 5 Elettrodo accensione
- 6 Sonda controllo temperatura sanitario
- 7 Elettrodo rilevazione
- 8 Accenditore a scarica
- 11.1 Valvola gas - comando modulazione
- 11.2 Valvola gas - comando apertura
- 13 Flussostato di precedenza (*)
- 16 Pressostato sicurezza min. press. acqua
- 17 Circolatore
- 18 Sonda controllo temperatura riscaldamento
- 25 Scheda display
- 27 Fusibile F2A (2 A rapido)

City Basic 24 F City Basic 28 F

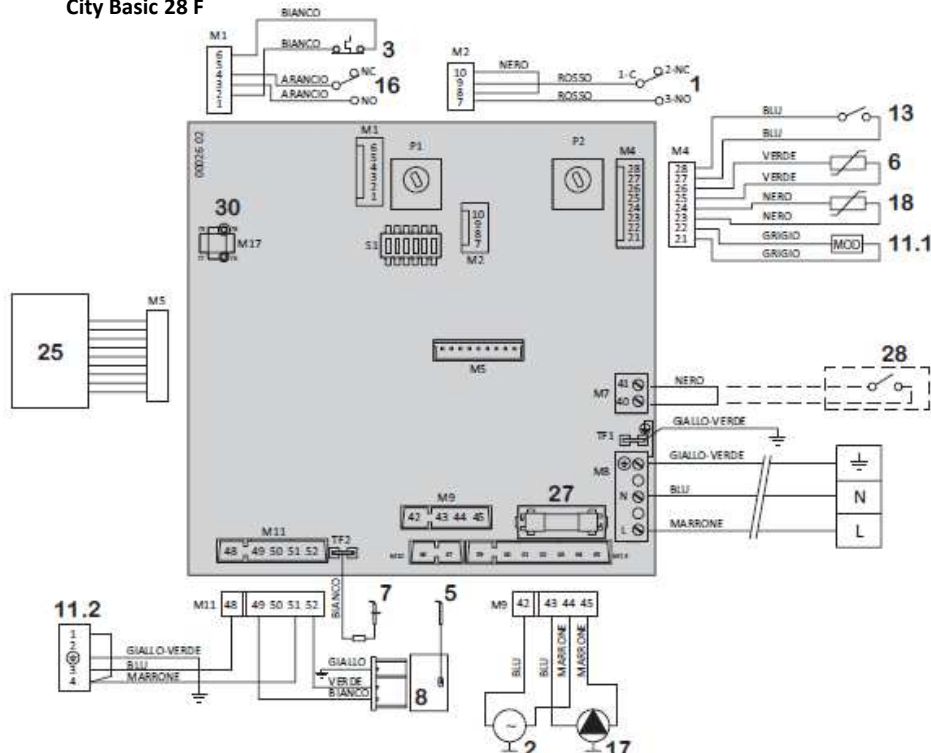

Abbreviazioni:

- COM Comune
- NC Normalmente chiuso (contatto)
- NO Normalmente aperto (contatto)

Componenti esterni, opzionali:

- 28 Termostato ambiente: Contatto semplice
- Termostato Ambiente o
- Cronotermostato (da commercio) in bassissima tensione di sicurezza SELV.
- Contatto chiuso = richiesta attiva.

Controllo remoto: terminali del dispositivo di controllo remoto originale, conforme al protocollo OPENTHERM. Per installare, togliere la giunzione tra i due conduttori e collegare ai terminali del dispositivo (eventualmente prolungare)

- 30 Predisposizione per kit impianti a zone

(*) i contatti di questi componenti sono raffigurati in condizione di riposo (sistema a freddo, pressione impianto nulla, flusso nullo)

Numero / Number KIP-063638/02 Sostituisce / Replaces KIP-063638/01
Emissa / Issued 13/12/2011 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 110401814 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694CM3400

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

caldaie
central heating boilers

Marchio / trade mark
Modelli / models:

ITALTHERM

City Basic 24 C	City Plus 30 F	City Open 30 F
City Plus 24 C	City Plus 24 FR	City Open 30 FR
City Basic 18 F	City Plus 30 FR	City Box 24 F
City Basic 24 F	City Max 24 F	City Box 30 F
City Basic 28 F	City Max 30 F	City Box 30 FR
City Plus 24 F	City Open 24 F	

costruite da /

made by

ITALTHERM s.r.l.

Via G. Orsi, 44
29122 Piacenza (PC) - Italia

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on efficiency requirements 92/42/EEC

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / *appliance type* :

B_{118S} (solo per / *only for* City Basic 24 C, City Plus 24 C)

B₂₂, C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₆₂, C₈₂, C₉₂

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

AL	II _{2H3B/P}	AT	II _{2H3B/P}	BG	II _{2H3B/P}	CH	II _{2H3+}
CY	I _{3B/P}	CZ	II _{2H3+}	DE	II _{2E3B/P}	DK	II _{2H3B/P}
EE	II _{2H3B/P}	ES	II _{2H3L}	FI	II _{2H3B/P}	GR	II _{2H3+}
GR	II _{2H3+}	HR	II _{2H3B/P}	HU	II _{2H3B/P}	IE	II _{2H3+}
IS	I _{3P}	IT	II _{2H3+}	LT	II _{2H3+}	LU	II _{2E3P}
LV	I _{2H}	MK	II _{2H3B/P}	MT	I _{3B/P}	NO	II _{2H3B/P}
PL	II _{2E3B/P}	PT	II _{2H3+}	RO	II _{2H3B/P}	SE	II _{2H3B/P}
SI	II _{2H3+}	SK	II _{2H3+}	TR	II _{2H3B/P}	FR	I ₃₊
BE	I ₃₊	NL	I _{3B/P}	*IT	II _{2H3+}		

* solo per / *only for* : City basic 24 C, City Basic 24 F, City Plus 24 F, City Plus 24 FR, City Max 24 F, City Open 24 F, City Box 24 F

Kiwa Italia S.p.A.

Sede Legale:
Via Mameli, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.kiwa.com

GASTEC

Kiwa



Ing. R. Karel
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



2009/142/EC
92/42/EEC
GASTEC

CE
0694



Attestato

Tipo apparecchiature/
Appliances type

Caldale
Central heating boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. / **110401814**

Test report n.

Marchio / trade mark

ITALTHERM

Modelli / models

City Basic 18 F	City Open 24 F	City Plus 18 KR
City Basic 24 F	City Open 30 F	City Plus 26 KR
City Basic 28 F	City Open 30 FR	City Plus 32 KR
City Plus 24 F	City Box 24 F	City Max 26 K
City Plus 30 F	City Box 30 F	City Max 32 K
City Plus 24 FR	City Box 30 FR	City Open 26 K
City Plus 30 FR	City Plus 18 K	City Open 26 KR
City Max 24 F	City Plus 26 K	City Box 26 K
City Max 30 F	City Plus 32 K	City Box 26 KR

Le sopraindicate apparecchiature sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto.

The above mentioned appliances are fitted for outdoor use in partially protected place.

Questa dichiarazione deve essere esibita insieme al certificato CE.

This declaration must be shown together with the CE certificate.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)






www.kiwa.com

GASTEC

San Vendemiano, 13/12/2011

Ing. R. Karel
Director Product Certification

Principali Accessori

Descrizione articolo		Descrizione articolo	
Kit raccordi caldaia Cod.401010001		Kit raccordi universale (tubi flessibili in acciaio inox) Cod.401010012	
Cronocomando remoto con regolatore climatico Cod.401080001		Kit interfaccia impianti a zone (necessario solo se abbinato al cronocomando) Cod.401110001	
Dima in lamiera Cod.401020002		Kit trasformazione gas per G30/G31 Cod.401040077 (modello 24 C / 24 F) Cod.401040081 (modello 28F)	
Kit trasformazione gas per G 20 Cod.401040125 (modello 24 C / 24 F) Cod.401040135 (modello 28 F)		Kit condotti separati aspirazione + scarico Ø 80 / 80 mm Cod.401001003	
Kit condotto coassiale aspirazione + scarico Ø 60 / 100 mm Cod.401000001		Kit attacchi flangiati aspirazione + scarico Ø 80 / 80 mm Cod.401001004	
Kit prolunga coassiale m/f Ø 60 / 100 mm lunga 1mt. Cod.401000003		Sdoppiatore Ø 80 / 80 mm Cod.401001012	
Kit attacco coassiale verticale flangiato Ø 60 / 100 mm Cod.401000004		Attacco flangiato «B22» Per scarico Ø 80 mm Cod.401001013	
Kit curva 90° coassiale m/f Ø 60 / 100 mm Cod.401000005		Kit prolunga m/f Lunga 500 mm Ø 80 mm Cod.401001005	
Kit camino coassiale verticale aspirazione + scarico Ø 60 / 100 mm Cod.401000008		Kit prolunga m/f Lunga 1000 mm Ø 80 mm Cod.401001007	
Kit tegola per tetti inclinati Cod.401000009		Kit curva 90° m/f Ø 80 mm Cod.401001008	
Kit giunto di collegamento Ø 100 mm Cod.401000007		Kit raccogli condensa verticale m/f Ø 80 mm Cod.401001011	

L'elenco completo di accessori e loro prezzo sono indicati sul listino caldaie



ITALTHERM Srl • Via G.Orsi, 44 • 29122 Piacenza (PC) – IT
Tel. (+39) 0523 575611 • Fax (+39) 0523 575600
www.italtherm.it • e-mail: info@italtherm.it

*I dati riportati in questo catalogo sono da ritenersi indicativi e non impegnativi.
Italtherm srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare i prodotti.
984000007 rev.02 del 10/09/2012*